

№ 54 от 30.04.2025

ПРИКАЗ

29.04.2025 г.

№ 136

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 гг.

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях организации качественной подготовки МБОУ «Покровская ООШ» к отопительному периоду 2025 - 2026 гг.

приказываю:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 гг. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покровская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области
2. Назначить заведующего хозяйством Наумову Е.В. ответственным за выполнение плана подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 гг.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Чаясова Я.В.

С приказом ознакомлены

Наумова Е.В.



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
АО «Ивнянская теплосетевая компания»



П.Б. Вьюнов

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБОУ «Покровская ООШ»
Я.В. Чаусова



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская основная общеобразовательная школа «Ивнянского района Белгородской области»

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1.	Адрес объекта	Белгородская область, Ивнянский район, с.Покровка, ул. Молодежная, д 36	
1.2.	Муниципальное образование	Ивнянский район	
1.3.	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	Административный	
1.4.	Теплоснабжающая организация (далее - ТСО)	АО «Ивнянская теплосетевая компания»	
1.5.	Год постройки	1974	
1.6.	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	2008	
1.7.	Материал стен	Кирпич	
1.8.	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	-	
1.9.	Наличие чердака	Имеется	
2. Характеристика объекта			
2.1.	Общая площадь объекта	1403,30 м ²	
2.2.	Отапливаемый объем	1161,6 м ³	
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1.	Тепловой ввод	Имеется	
3.2.	Тепловой пункт	Имеется	
3.3.	Тип системы теплоснабжения	Открытая	
3.4.	Схема подключения	Зависимая	
3.5.	Внутридомовая система-отопления	Двухтрубная	
3.6.	Наличие оборудованного узла учета	Имеется	
3.7.	Материал трубопроводов	Труба стальная	
3.8.	Водомерный узел	-	
3.9.	Материал трубопроводов	Труба стальная	
3.10.	Электрический ввод	Имеется	
3.11.	Ввод газоснабжения	-	
3.12.	Система АППЗ и дымоудаления	-	
3.13.	Система приточно-вытяжной вентиляции	имеется	
3.14.	Лифты, подъемники	Отсутствуют	
4. Схема подачи ресурсов на объект			
4.1.	теплоснабжение	Централизованное	
4.2.	водоснабжение	Централизованное	
4.3.	водоотведение	Централизованное	
4.4.	электроснабжение	Централизованное	
4.5.	газоснабжение	Отсутствует	
5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
5.1. Начало отопительного сезона			
5.1.1.	2022-2023 гг.	16.09.2022 г.	
5.1.2.	2023-2024 гг.	10.10.2023 г.	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
5.1.3.	2024-2025 гг.	14.10.2024 г.	
5.2. Завершение отопительного сезона			
5.2.1.	2022-2023 гг.	26.04.2023 г.	
5.2.2.	2023-2024 гг.	08.04.2024 г.	
5.2.3.	2024-2025 гг.	17.04.2025г	
5.3. Погодные условия			
5.3.1.	2022-2023 гг.	Нестабильная температура наружного воздуха: - декабрь 2022 г - 4 дня; - январь 2023 г – 6 дней; - февраль 2023 г - 4 дня.	
5.3.2.	2023-2024 гг.	Нестабильная температура наружного воздуха: - январь 2024 г – 12 дней.	
5.3.3.	2024-2025 гг.	Нестабильная температура наружного воздуха: - февраль 2025 г – 4 дня; - апрель 2025 г. – 4 дня.	
5.4. Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета			
5.4.1.	2022-2023 гг.	426,42 Гкал	
5.4.2.	2023-2024 гг.	385,62 Гкал	
5.4.3.	2024-2025 гг.	387,3 Гкал	
5.5. Технологические нарушения по внешним причинам			
5.5.1.	2022-2023 гг.	Нарушения отсутствовали	
5.5.2.	2023-2024 гг.	Нарушения отсутствовали	
5.5.3.	2024-2025 гг.	Нарушения отсутствовали	
5.6. Технологические нарушения по внутренним причинам			
5.6.1.	2022-2023 гг.	Нарушения отсутствовали	
5.6.2.	2023-2024 гг.	Нарушения отсутствовали	
5.6.3.	2024-2025 гг.	Нарушения отсутствовали	
5.7. Схемные условия			
5.7.1.	2022-2023 гг.	– попутное движение теплоносителя; – с нижней разводкой обеих магистралей; – открытая прокладка труб в помещениях; - диаметры трубопроводов: 50-80мм – отопительные приборы – радиаторы; – разностороннее подключение отопительных приборов:	
5.7.2.	2023-2024 гг.		
5.7.3.	2024-2025 гг.		
5.8. Режимные условия			
5.8.1.	2022-2023 гг.	- давление теплоносителя: 0,3-0,6 бар; - расход теплоносителя: 3,5 м³/ч; - согласно температурного графика	
5.8.2.	2023-2024 гг.	- давление теплоносителя: 0,3-0,6 бар; - расход теплоносителя: 3,5 м³/ч; согласно температурного графика -	
5.8.3.	2024-2025 гг.	- давление теплоносителя: 0,3-0,6 бар - расход теплоносителя:3,5 м3/ч; - согласно температурного графика	
5.9. Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя			
5.9.1.	2022-2023 гг.	Обращения отсутствовали	
5.9.2.	2023-2024 гг.	Обращения отсутствовали	
5.9.3.	2024-2025 гг.	Обращения отсутствовали	
5.10. Аварийные ситуации			
5.10.1.	2022-2023 гг.	Отсутствовали	
5.10.2.	2023-2024 гг.	Отсутствовали	
5.10.3.	2024-2025 гг.	Отсутствовали	
5.11.Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования			
5.11.1.	2022-2023 гг.	В штатном режиме	
5.11.2.	2023-2024 гг.	В штатном режиме	
5.11.3.	2024-2025 гг.	В штатном режиме	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
6. Мероприятия организационного характера			
6.1.	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплоснабжающей организации)	Июль 2025 г.	
6.2.	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с планом подготовки к отопительному периоду ТСО	Апрель 2025 г.	
6.3.	Подготовка документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов	Июль 2025 г.	
6.4.	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Июль 2025 г.	
6.5.	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Июль 2025 г.	
6.6.	Составление актов сверки расчетов с ТСО	Январь 2026 г.	
6.7.	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций	Постоянно	
7. Мероприятия технического характера			
7.1.	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Июль 2025 г.	
7.2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Июль 2025 г.	
7.3.	Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери), а также состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции	Апрель, октябрь 2025 г.	
7.4.	Проверка работоспособности приборов учета	Ежемесячно	
7.5.	Проверка наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала	Июль 2025 г.	
7.6.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Июль 2025 г.	

Директор школы

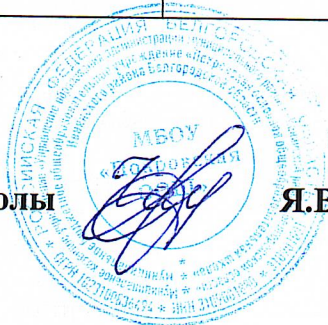

Я.В. Чаусова